


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕДИН НАЗЕМЕН МОДУЛ

ЕЛЕМЕНТ	СЕЧЕНИЕ	ДЪЛЖИНА (ММ)	БРОЙ	ТЕПЛО (КТ)		ЗАБЕЛЕЖКА
				ЕДИНИЧНО	ОБЩО	
БАЗА Б1	— 12x250	250	21	5.89	123.69	ОТВОРИ Ф14
КОЛОНА К1	SHS 80x3	3300	14	24.11	337.54	
КОЛОНА К2	SHS 100x4	3760	7	45.59	319.13	
Ф1	SHS 60x4	58590	1	417.10	417.10	
Ф2	SHS 50x3	139260	1	610.24	610.24	
Ф3	SHS 30x3	7420	1	18.92	18.92	

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. СТОМАНА ЗА СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ S275JR СЪГЛАСНО EN-10025-2.
2. ВСИЧКИ ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С ЕЛЕКТРОДИ С БАЗИЧНА ОБМАЗКА ЕЛЕКТРОДИ Е60 СЪГЛАСНО БДС 1599-2000.
3. МИНИМАЛЕН КАТЕТ НА ЗАВАРЪЧНИТЕ ШЕВОВЕ 4ММ
4. ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ СЪОТВЕТНИТЕ НОРМАТИВНО ИЗИСКВАЩИ СЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО.
5. ВСИЧКИ КОЛОНИ СА С БАЗА Б1.

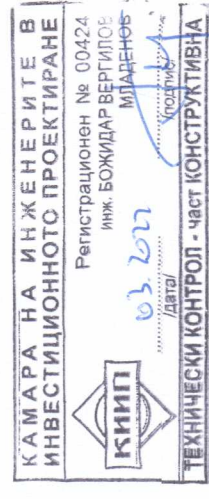

**ОБЕКТ: ФЕЦ 950 KW**  
 МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ПИ 77181.13.1  
 ПО КК НА ГР. ХАРМАНЛИ



**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМ. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕДИН МОДУЛ**

ПРОЕКТАНТ: ИНЖ. ИВАН КОСТОВ	СЪГЛАСУВАЛИ: ИНЖ. Л. КИСЕЛКОВ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПАРАДОКС КОНСУЛТ 90 ООД	ЧАСТ: ФАЗА:
ДАТА: 2022	МАЩЕБ: КС
КОНСТР.:	ЛИСТ: 4/4